

Departament Clienti
Bir. Manag. Portof. și Relații Aut. Centrale
B-dul Marasesti, nr. 4-6 Corp B,
Sector 4, Municipiul București,
Cod postal 040254
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro
Nr: 210268625/ Data: 13.07.2023

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVAT
Județ DOLJ



AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU
privind alimentarea localităților comunei Bucovat, județ Dolj

1. Urmare solicitării dumneavoastră, privind înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Bucovat, cu localitățile apartinătoare: Bucovat, Carligei, Leamna de Jos, Leamna de Sus, Palilula și Sărbătoarea, județ Dolj, vă comunicăm avizul tehnic de principiu.

2. Soluția tehnică de racordare impune extinderea sistemului de distribuție existent în Municipiul Craiova, jud. Dol, din conducta de OL 10'', regim medie presiune, aflată la intersecția strazilor Banu Stepan cu Stirbei Voda, cu o conducta de polietilena, DN 250, până la limita administrativă a comunei Bucovat.

Conducta propusă va traversa raul Jiu, care are o deschidere de aproximativ 220m.

- ❖ presiunea în PC este de 2 bar,
- ❖ debit estimat: 3.400mc/h.

3. Caracteristici tehnice ale sistemului de distribuție care urmează să se realizeze:


- ❖ material PE100 SDR11;
- ❖ diametre recomandate DN: 90, 125, 180, 200, 250.

4. Prezentul aviz este valabil:

a) în situația în care noul sistem de distribuție va fi operat de DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

- b) in cazul in care concesionarul noului sistem de distributie va fi altul decat DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.(DGSR), se va monta o statie de masurare la limita administrativa cu UAT-ul pe raza caruia DGSR este concesionar, urmand ca DGSR sa solicite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) stabilirea tariful de distributie de tranzit pentru vehicularea gazelor naturale prin sistemul propriu de distributie pentru un alt operator de distributie, la momentul semnarii contractului de racordare, conform Ord.217/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
- c) un an de la data emiterii, solutia putand fi modificata ulterior, in functie de evolutia sistemului de distributie din zona analizata;
- d) un an de la data emiterii, solutia putand fi modificata ulterior, in functie de evolutia sistemului de distributie din zona analizata;
- e) este insotit de planuri aferente solutiei de alimentare propuse.

**Şef Birou Management Portofoliu şi
Relaţii Autoritaţi Centrale
Andrei CIUBUC**




Emitent,

**Expert key account
Loredana CRISTEA**



- CONDUCTA existenta, regim MP, din OL 10"
- CONDUCTA existenta, regim RP
- CONDUCTA propusa, regim MP, din PE DN250mm
- PC - punct de cuplare

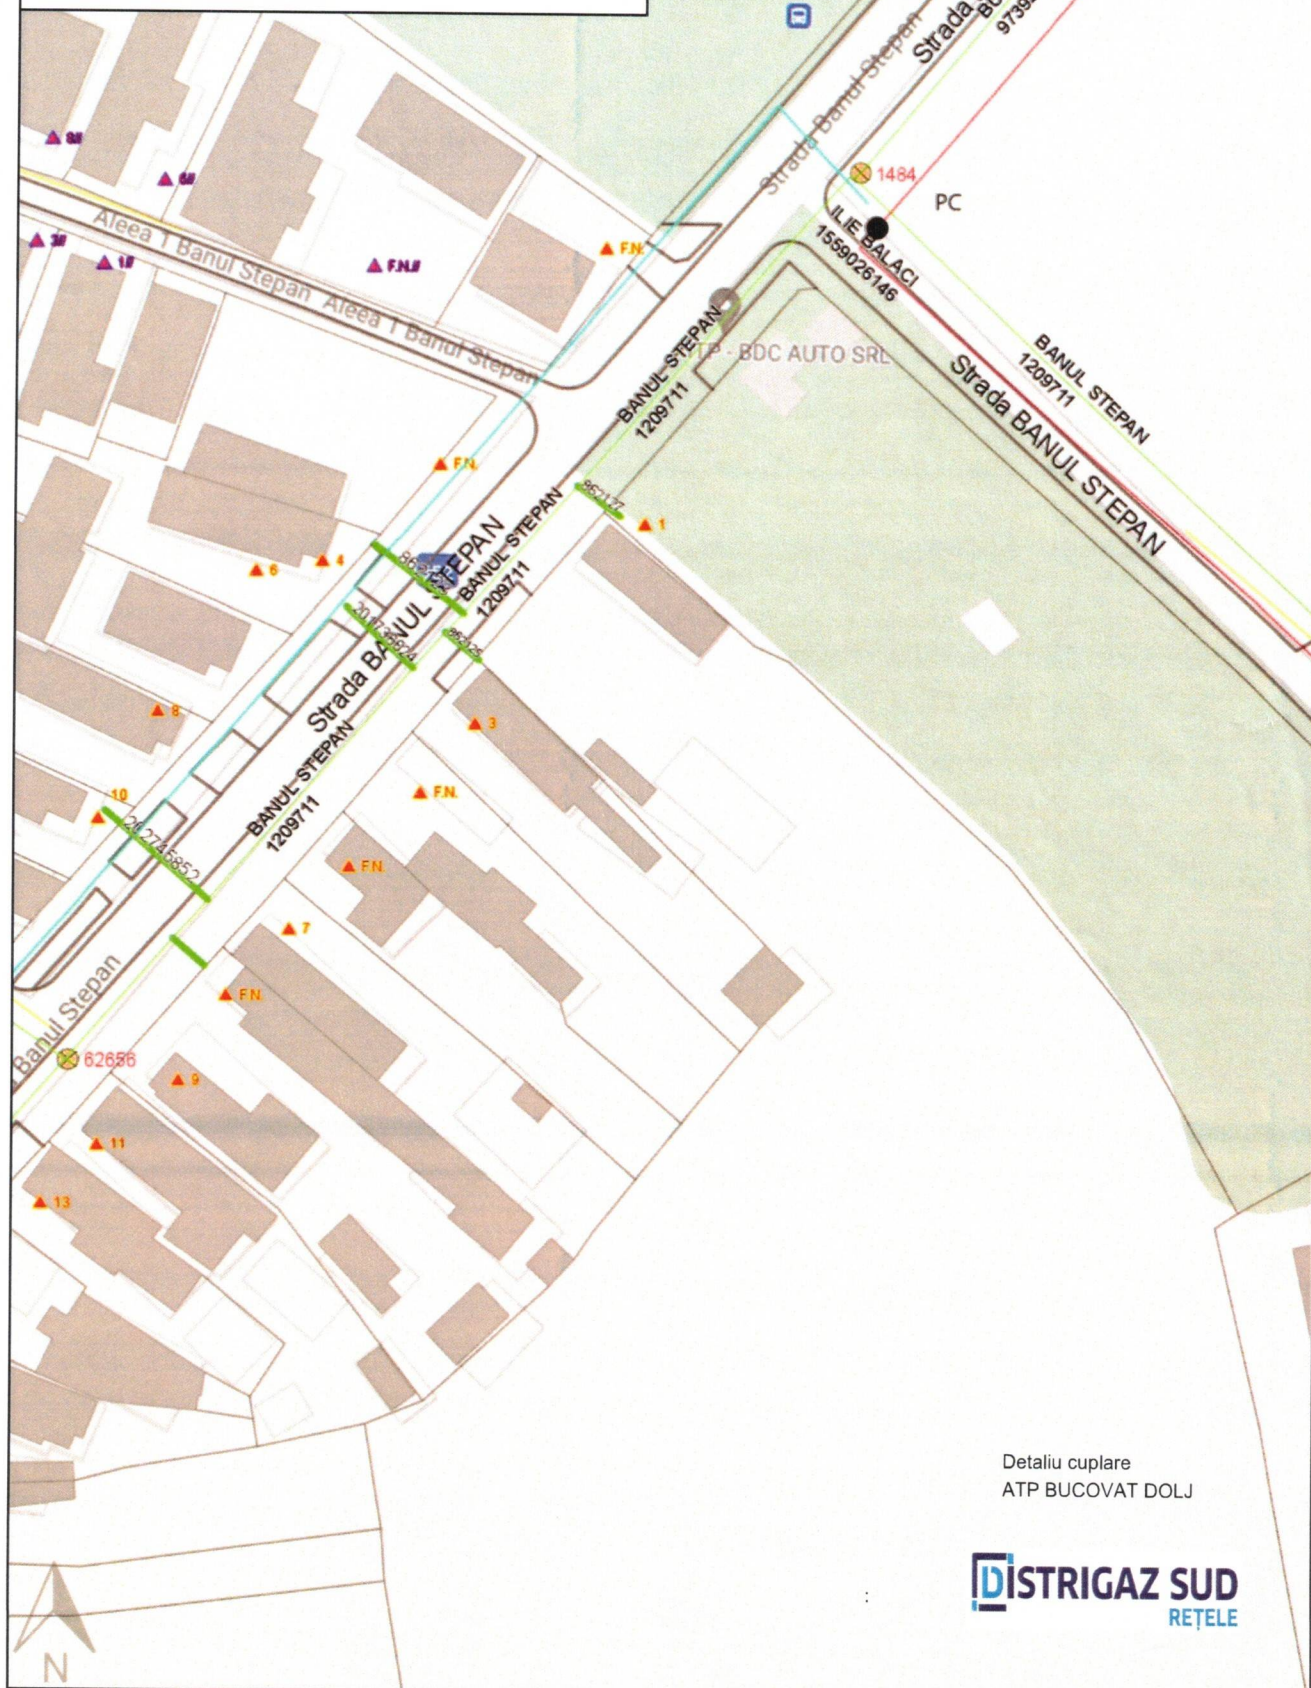

Detaliu cuplare
ATP BUCOVAT DOLJ

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

Data: 2024
Scara: 1 : 908.65

